

Teknisk målblad for bordtennis

Mål på spilleareal

	Bredde A	Længde B	Højde H
Internationale mesterskaber og landskampe	7,0 m	14,0 m	4,0 m
	9,0 m	18,0 m	5,0 m
Turneringer, stævner og elitedivision	7,0 m	14,0 m	3,5 m
Øvrige rækker	5,0 m	10 m	2,5 m

Når der etableres flere baner, adskilles disse ved hjælp af bander, hvis højde er 0,75 m

Mål på borde

	Længde L	Bredde B	Højde H
Alm. bord	2,74 m	1,525 m	0,76 m
Minibord	2,40 m	1,30 m	0,69 m


Måltolerancer

Mål der er mindre end 4,0 m, må højst afvige 10 mm.


Mål der er større end eller lig med 4,0 m, må højst afvige $5 \times \text{KR L}$ mm, hvor L er målet i meter.??

Se illustration på side 2.

Måldetaljer

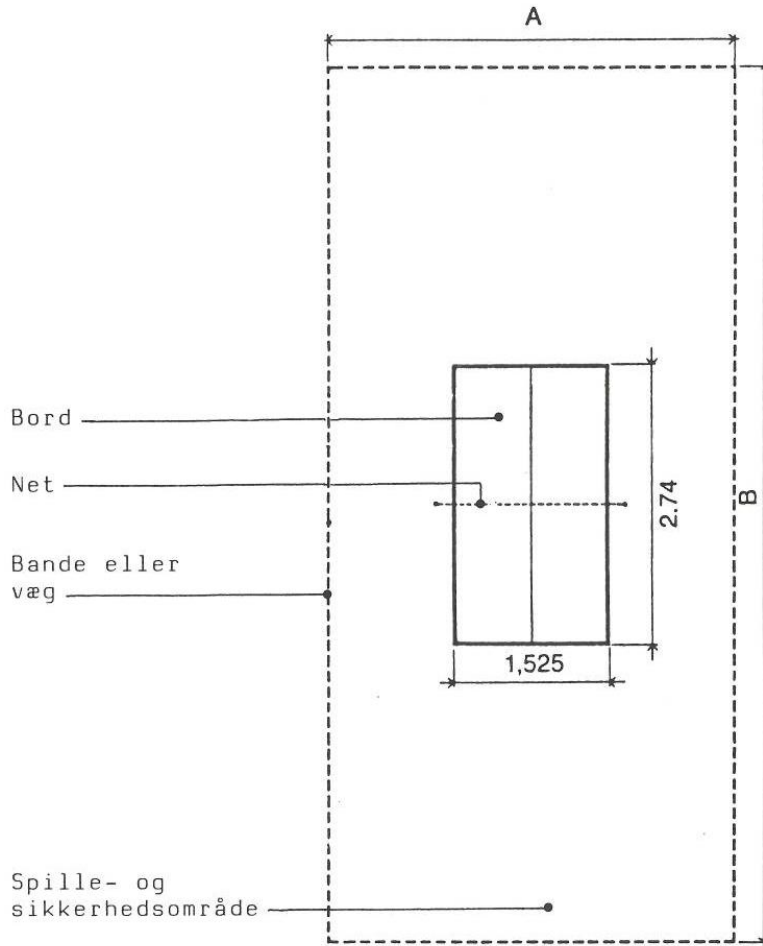

Mindste indvendige profil

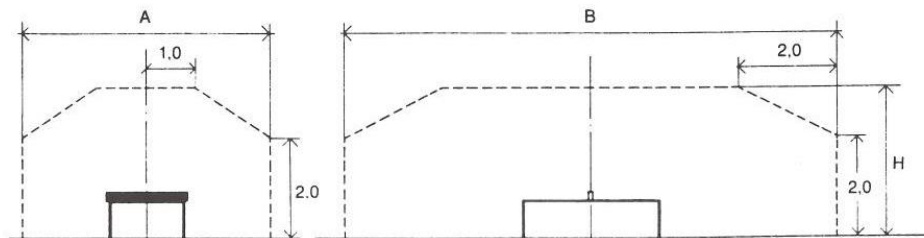

Belysning

	Horisontal middelbelysningsstyrke		
	Over bordet	Omkring bordet	TV
Træning/motion	300 lux	300 lux	1000 lux
Konkurrence/elitedivision	600 lux	600 lux	1000 lux
Danmarksturnering	400 lux	400 lux	1000 lux
Internationale turneringer	1000 lux	1000 lux	1000 lux

Dagslys og kunstigt lys bør ikke kombineres. Synlige lyskilder bør ikke forekomme over eller bagved området, der afgrænses af en vinkel på 15 grader i forhold til bordets langsider.

Belysning opnåes gnm kunstigt lys. (i stedet for 1. sætning) Der er krav om, at der dækkes af for dagslys
Lyskilder skal være placeret således, at de ikke er generende for spillerne under afvikling af kampen tilføjes efter sidste
Farver

Farver på vægge og gulv skal give en rolig baggrund til spillere og bold, og bør derfor ikke have store kontraster. Baggrunden bør være en ensfarvet mørk farve og aldrig hvid.

